

附件

福建省人防工程人防标牌制作悬挂技术规范

一、材料要求

1、标牌板材：室外标牌使用的 2mm 厚高级铝板，室内标牌使用 4mm 厚高级铝塑板。

2、标牌表面：使用品牌反光贴膜，文字及图案要求使用进口油墨丝印制作，确保油漆不褪色。

3、安装方法：标牌若安装在墙上采用不锈钢膨胀螺栓配以广告钉和工业专用胶四孔固定、若安装在立杆上则采用抱箍固定。

4、色值：绿（PANTONE 3395C） 蓝（PANTONE 7460C）

红色（C0 M100 Y100 K0）黄（C0 M0 Y100 K0）

5、字体：中文-微软雅黑（粗），英文-Arial（粗）


6、标识：人防标识根据国家人防办标识制作

二、标牌的种类、规格和安装要求

（一）外部标牌

1、大门标志牌

A 牌

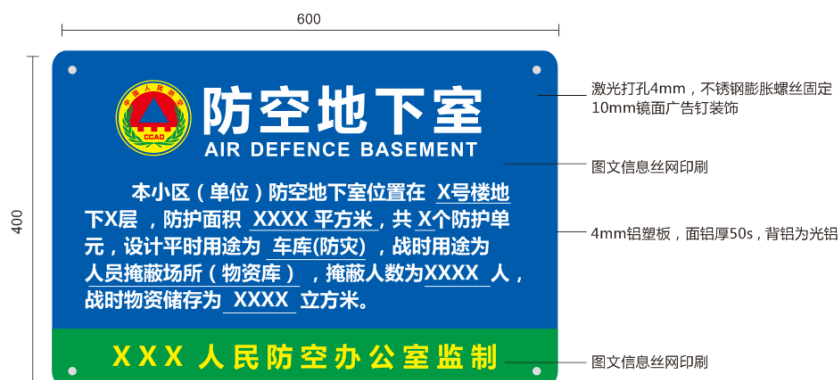

B 牌



(立杆抱箍)



(墙上打孔)

颜色：采用蓝、绿搭配背景色，白、红色标志和字体图案。


安装位置：该组标识牌的 A 牌安装在小区（单位）的大门口墙面上，B 牌安装在小区（单位）的大门口墙面上（一面）或路灯杆、监控杆、电杆等杆上（两面），标牌下沿距地面 1.8~2 米（视安装现场情况而定）。

安装数量：N 面/每项工程（N 视从小区大门数量而定）

2、引导指示牌



(立杆抱箍)

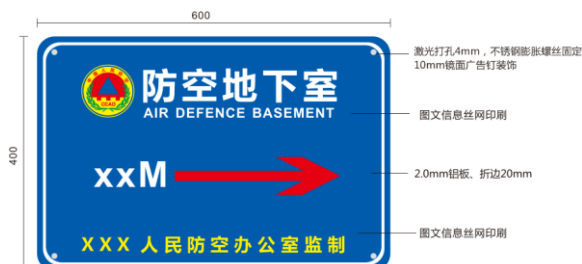

(墙上打孔)

颜色：采用蓝、白搭配背景色，白、红色标志和字体图案。

安装位置：该标识牌安装于小区（单位）内从大门口到防空地下室入口的通道、路口、拐弯口的建筑物墙面上或路灯杆、监控杆、电杆等杆上，标牌下沿距地面 1.8 米，用于指引防空地下室的方位（安装时注意指示箭头方向）。距离按实际测量的米数为准。

安装数量：N 面/每项工程（N 视从小区大门口到防空地下室路线的路口数量而定）

（二）内部标牌

1. 管理标识牌



颜色：采用蓝背景色，白色标志和字体图案。

安装位置：该组标牌平行悬挂，间隔 40mm，水平安装于做为防空地下室主要出入口外的坡道出入口或楼梯口处墙面的醒目位置，标牌下沿与地面距离最低处约为 1400mm。

相关说明：（1）管理标识牌中“工程隶属单位”为工程建设单位或其委托管理的单位，监管部门为所在地市、县（市、区）人防办。

（2）地下室示意图按照人防工程平面图绘制，防护单元分隔清楚，主要出入口位置准确，做到简明准确、美观大方。

安装数量：1-3组/每项工程。

2. 口部标识牌



颜色：采用蓝、绿搭配背景色，白色标志和字体图案。

安装位置：“防空地下室”标识牌安装于人防工程各出入口第一道防护密闭门门洞上方或侧墙显眼处；“战时出入口”标识安装于防空地下室每个防护单元主要出入口第一道防护密闭门外侧和最后一道密闭门内侧门洞上方或侧墙显眼处；口部“临战封堵”标识安装于临战封堵外侧门洞上方或侧墙显眼处，单元间“临战封堵”在不同的防护单元两侧相同位置分别安装一块。

3. 功能标识牌



颜色：采用蓝、绿搭配背景色，白色标志和字体图案。

安装位置：单元连通口标识在相邻防护单元连通的门洞上方或侧墙显眼处分别安装一块，其余标识牌安装于各功能房间门洞上方门洞上方或侧墙显眼处。

4. 单元标识牌



颜色：采用蓝、绿搭配背景色，白色标志和字体图案。

安装位置：该标识牌安装于防空地下室各防护单元的醒目位置，下沿距地面约 1600mm，用于标示地下室各防护单元所在分区及用途。每个防护单元安装数量标准如下：防空地下室建筑面积（下同）1000m² 以下一块，1000-2000m² 两块，2000-3000 m² 三块，3000-4000 m² 四块，以此类推。

5. 其他标识牌



颜色：采用蓝、绿搭配背景色，白色标志和字体图案。

安装位置：该组标识牌可根据防空地下室临战转换或应急疏散方案在临战转换阶段安装于防空地下室各防护单元内合适位置，下沿距地面约 1600mm。每个防护单元安装 1 组。